

桃園市政府消防局建築物消防安全設備

竣工查驗施工監造及測試照片範例說明

1、照片拍攝原則：

- 1、每一套消防安全設備，請裝置人至少需入鏡1張照片，並手持白板(至少需有案名、專技人員姓名、拍攝日期、拍攝設備)。
- 2、須於掛件時同步上傳拍攝相片，**泡沫滅火設備、自動撒水設備之實際放射及連結送水管送水測試**得於現場竣工查驗後補上。
- 3、照片請以本局消防安全設備照片粘貼用紙呈現，並以彩色照片燒錄於光碟成電子檔檢附。
- 4、如有其他疑問，請洽本局火災預防科。

2、照面說明原則：(範例如後)


桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙




說明：發電機室全景



說明：發電機機組構件(固定基座、充電器、蓄電池)

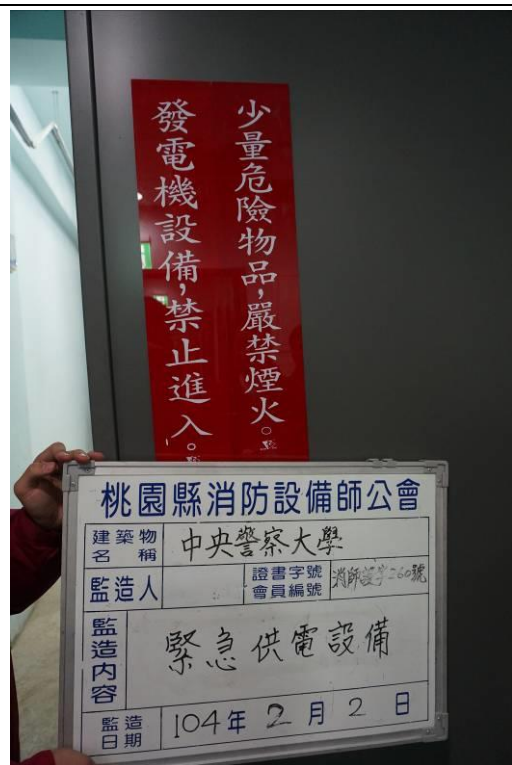


說明：發電機室標示牌

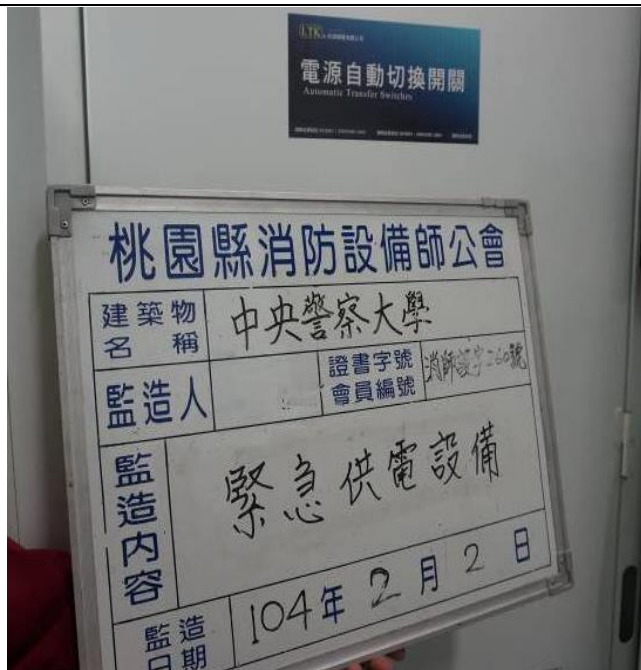

說明：發電機ATS構件

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

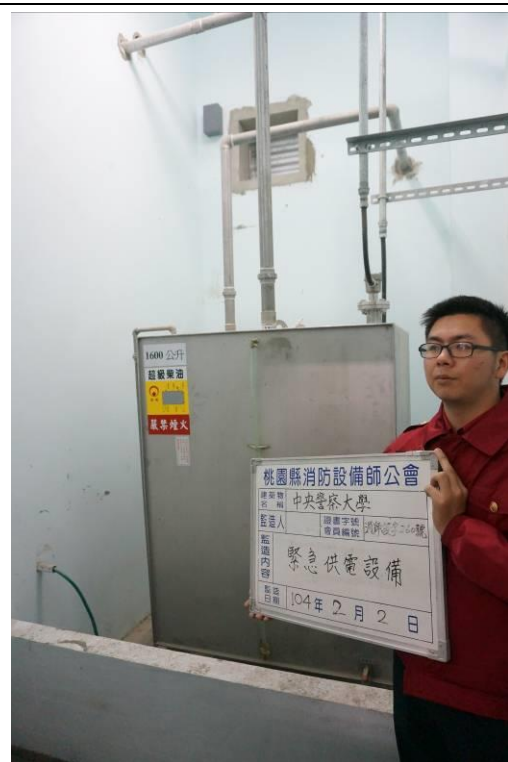

說明：發電機補充油箱



說明：滅火器



說明：室內消防栓加壓送水裝置

註：以泡沫滅火設備為範例



說明：室內(外)消防栓箱開啟

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙



略(參考室內(外)消防栓箱開
啟、關閉)

說明：室內(外)消防栓箱關閉

說明：室外消防栓水帶箱開啟、關閉照片各
一張



說明：室內消防栓測試出水口

說明：室內消防栓實際放水



說明：實際射水壓力：○○公斤



說明：室內消防栓配管試壓(遠景)

略(室內消防栓配管試壓(近照))



說明：室內消防栓配管試壓(壓力錶顯示)

說明：屋頂水箱配管閥件

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙




略(參考室內消防栓加壓送水裝置)

說明：擇一處配管管材料號

說明：自動撒水設備加壓送水裝置



說明：流水檢知裝置

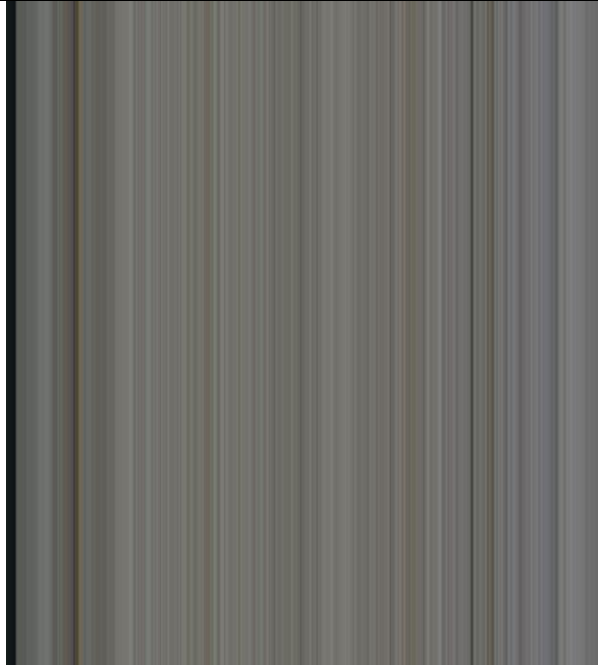

說明：自動撒水設備送水口(含標示板)

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙




說明：撒水設備放射實測(遠景)



說明：撒水設備放射實測(壓力錶)

略(參考室內消防栓實際射水壓力)

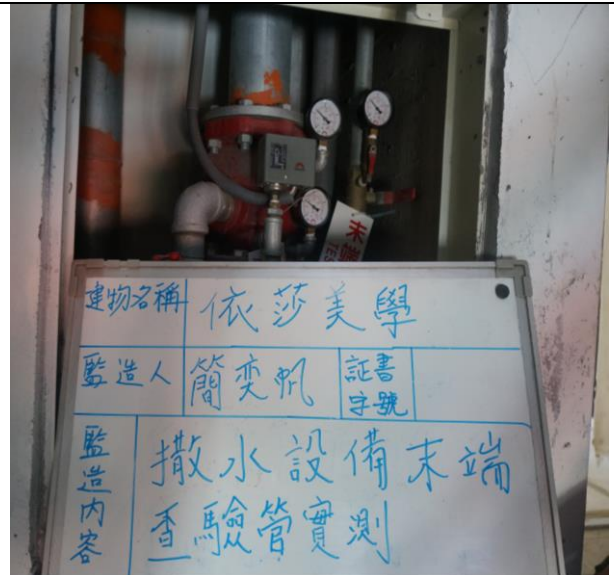

說明：撒水設備放射實測(壓力錶顯示)

說明：末端查驗管實際測試(遠景)

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

略(參考室內消防栓實際射水壓力)



說明：末端查驗管實際測試(壓力錶顯示)

撤水頭及配管實景



略

說明：蜂鳴器

說明：預動式之空氣壓縮機裝置全景


桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

略	略
說明：密閉乾式及預動式之配管傾斜角度及排水閥標示	開放式一齊開放閥、手動啟動裝置
略(參考室內消防栓配管試壓)	略(參考室內消防栓實際射水壓力)
說明：配管試壓(遠景)	說明：配管試壓(壓力錶顯示)



桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

	
<p>說明：泡沫滅火設備加壓送水裝置</p>	<p>說明：比例混合器、Y型過濾器及泡沫原液槽全景</p>
<p>略(參考自動撒水設備 流水檢知裝置)</p>	
<p>說明：流水檢知裝置</p>	<p>說明：泡沫（泡水）頭、感知元件、一齊開放閥、手動啟動裝置</p>


桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙
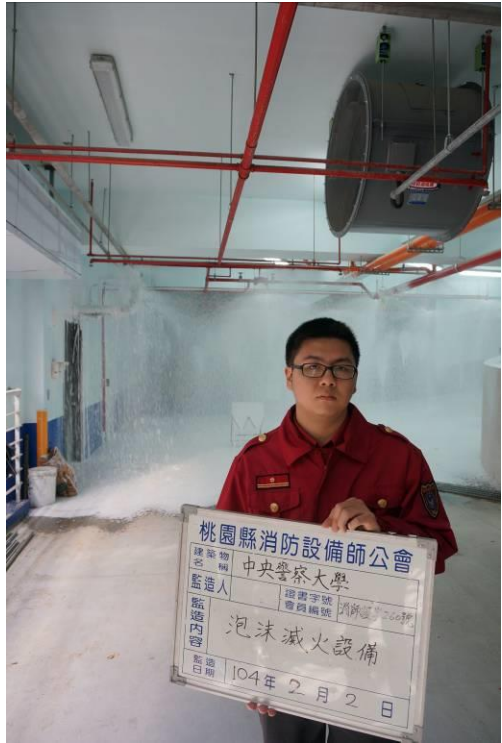
<p>略(參考自動撒水設備配管實景)</p>	<p>略(參考室內(外)消防栓箱開啟、關閉)</p>
<p>說明:配管實景</p>	<p>說明:泡沫消防栓箱開啟、關閉各一張</p>
	<p>略(參考撒水設備放射實測(壓力錶))</p>
<p>說明:泡沫滅火設備放射實測(遠景)</p>	<p>說明:泡沫滅火設備放射實測(壓力錶)</p>

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

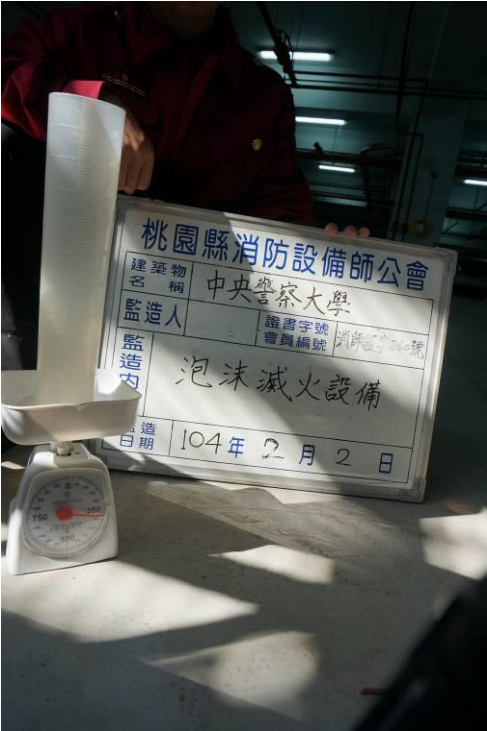	
<p>說明：泡沫滅火設備發泡倍率(空桶重量： ○○公克)</p>	<p>說明：泡沫滅火設備發泡倍率(實桶重量： ○○公克)</p>
<p>略(參考泡沫滅火設備 發泡倍率)</p>	<p>略(參考自動撒水設備蜂 鳴器)</p>
<p>說明：還液時間測試(還液時間後液位刻度)</p>	<p>說明：泡沫滅火設備蜂鳴器</p>

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

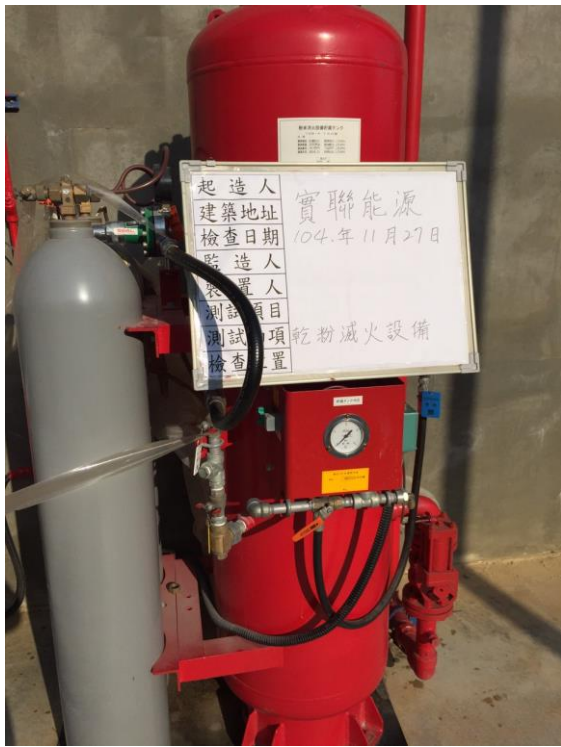

說明：
乾粉(二氧化碳)滅火設備藥劑鋼瓶



說明：乾粉(二氧化碳)滅火設備鋼瓶啟動裝置(電磁閥、壓力開關)



說明：乾粉(二氧化碳)滅火設備配管、噴頭、探測器實景



說明：乾粉(二氧化碳)滅火設備控制盤、手動啟動裝置

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙



說明：乾粉(二氧化碳)滅火設備探測器實際測試

註：以火警自動警報設備為範例



說明：乾粉(二氧化碳)滅火設備探測器動作試驗

註：以火警自動警報設備為範例

略



說明：選擇閥

說明：乾粉(二氧化碳)滅火設備音響警報裝置、放射表示燈

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

	
<p>說明:排放裝置(自然排放或機械排放)</p>	<p>說明:實際放射及氣密試驗 註:潔淨滅火設備需檢附</p>
<p>說明:移動式乾粉(二氧化碳)滅火設備手動開關、紅色標示燈、標示牌</p>	<p>移動式乾粉(二氧化碳)滅火設備皮管、噴嘴、管盤</p>

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙



說明：火警自動警報設備總機(副機)外觀



說明：○○探測器

註:各型式各一張



說明：○○探測器動作試驗

註:各型式各一張



說明：火警綜合盤(含標示燈、話筒)

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

	
<p>說明：緊急廣播設備主機外觀</p>	<p>說明：揚聲器 註：各型式各一張</p>
<p>略(參考緊急照明設備照度測試)</p>	<p>略(參考緊急照明設備照度測試)</p>
<p>說明：噪音測試(遠景)</p>	<p>說明：噪音測試(噪音計音量)</p>

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

略(參考火警自動警報設備)

略(參考火警自動警報設備)

說明：瓦斯漏氣火警自動警報設備受信總機外觀

說明：瓦斯漏氣火警自動警報設備檢知器、表示燈、警報器



說明：○級出口標示燈

註：各型式各一張

說明：○級避難方向指示燈(指標)

註：各型式各一張

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙



略

說明：救助袋(含固定架、標示、操作說明)

說明：開口部尺寸(遠景、測量尺寸)



說明：救助袋裝置點至地面層之下降全景



說明：救助袋荷重測試(全景、歸零重量)

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙



說明:救助袋荷重測試(荷重後重量)



說明:緊急照明設備、照度測試遠景



說明:出口照明燈照度測試近照

略(參考室內消防栓箱
開啟)

說明:連結送水管(雙口型)

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

<p>略(參考室內消防栓箱開啟)</p>	<p>略(參考室內消防栓箱開啟)</p>
<p>說明:連結送水管(單口型)</p>	<p>說明:水帶箱開啟</p>
<p>略(參考室內消防栓箱關閉)</p>	
<p>說明:水帶箱關閉</p>	<p>說明:連結送水口(含送水壓力標示)</p>

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙



略(參考室內消防栓實際放水)

說明:消防車實地送水測試(消防車送水實景)

說明:消防車實地送水測試(頂樓放水遠景)

略(參考室內消防栓實際放水)

略(參考室內消防栓加壓送水裝置)

說明:實際射水壓力:〇〇公斤

說明:機械採水加壓送水裝置

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙



略

說明:機械採水口測試、啟動裝置開關

說明:自然採水口或投入口




說明：排煙設備排煙機

說明：室內排煙設備

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

略(參考火警自動警報
設備)

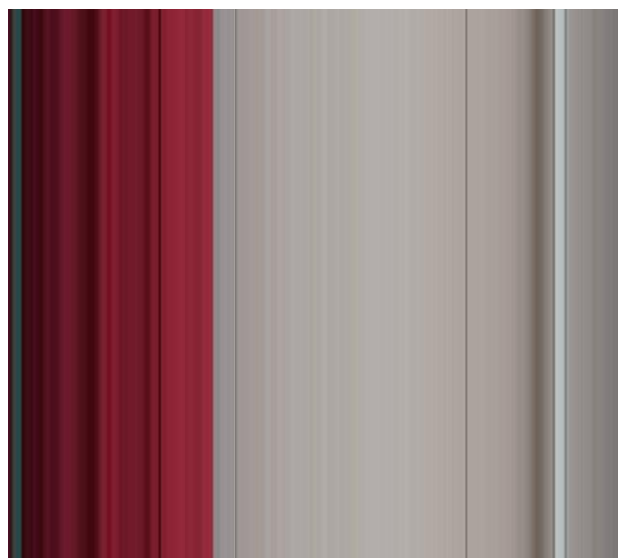

說明：室內排煙設備偵煙式探測器

說明：機械排煙手動啟動開關

略

略

說明：防煙垂壁

說明：貫穿區劃之防火閘門


桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙



說明：機械排煙風量測試(需至少拍攝5點)



說明：自然排煙全景

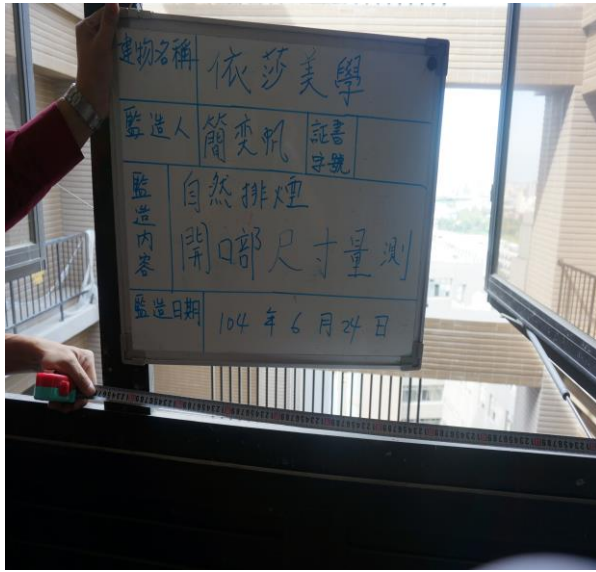

說明：自然排煙開口部大小(長○○公尺*寬○○公尺)

說明：自然排煙開口部大小(長○○公尺*寬○○公尺)

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

略(參考機械排煙)



說明：自然排煙手動啟動開關

說明：緊急電源插座保護箱開啟(防止脫落裝置)



說明：緊急電源插座保護箱關閉(紅色表示燈)



說明：緊急電源插座電壓測試

桃園市政府消防局消防安全設備照片粘貼用紙

略(參考緊急電源插座保護箱)

說明：消防隊專用無線電接頭保護箱開啟

略(參考緊急電源插座保護箱)

說明：消防隊專用無線電接頭保護箱關閉

略	
建築物外觀	